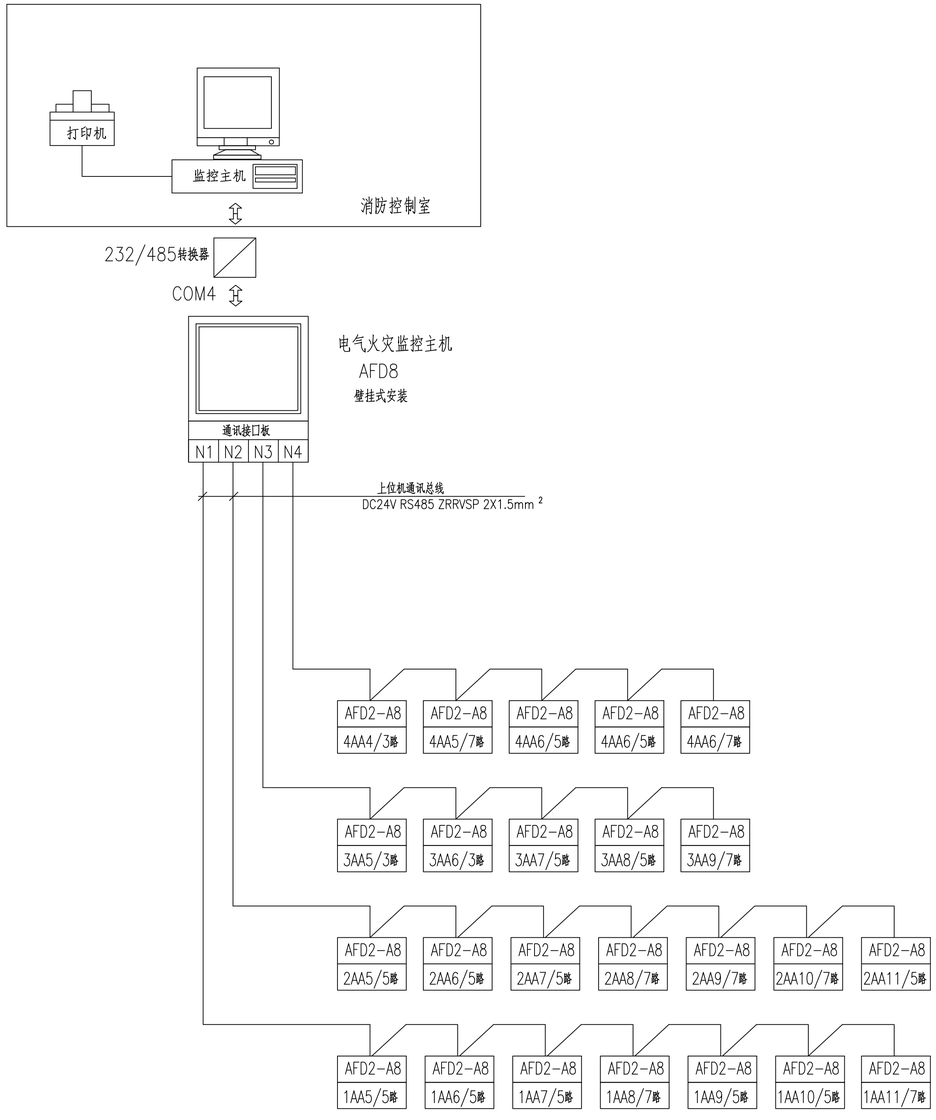

说　明：

1. 为确保供电的连续性，本次设计电气火灾监控系统只报警，不作用于切断。
2. 电气火灾监控报警系统的通讯线路全程穿Ø20镀锌钢管敷设。

专业 Discipline	签署 Signature
总图 CI	
建筑 AR	
结构 ST	
给水排水 PL	
空调通风 HV	
工业管道 PP	
电气 EL	
自控 IC	
通信 IT	
工艺 IE	

版本 REV.	版本说明 DESCRIPTION	日期 DATE
2	变施、北区施工图审查回复修改	2018.08.30
1	完善工艺设计	2018.07.30
0		2017.09

注册执业印章 REGISTERED STAMP

注册执业师 Professional Engineer

出图印章 PRINT STAMP

设计单位 DESIGNER

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute Scientific and Technological Engineering Corporation Ltd.
中国 成都 新华大道双林路 号51
NO. 251 Shuanglin Rd. Xinhua Avenue. Chengdu, China
邮编:610021 P.C.:610021

设计证号: A151000523

建设单位 OWNER

中农威特生物科技股份有限公司

项目名称 PROJECT NAME

中农威特生物医药基地项目

图纸名称 DRAWING TITLE :

8号建筑— 动力站

电气火灾监控系统图

设 计 Designed By	刘志强		项目号 Project No.	2017-1-34
校 对 Checked By	吴苇波		设计阶段 Des. Stage	施工图
审 核 Reviewed By	罗男璠		专 业 Discipline	电气 (供电)
审 定 Approved By			比 例 Scale	/
总设计师 Design Manager	李波		张 号 Sheet No.	18
项目负责人 Project Manager	顾永莉			
图 号 Drawing No.	WTD-EP008-SK-01			